




УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Энергетического управления  
(главный энергетик) АО "Алтай-Кокс"

Е.Г. Голущенко

2024г.

Температурный график.  
(ТЭЦ- Город, отопительного сезона 2024-2025 г.г.)

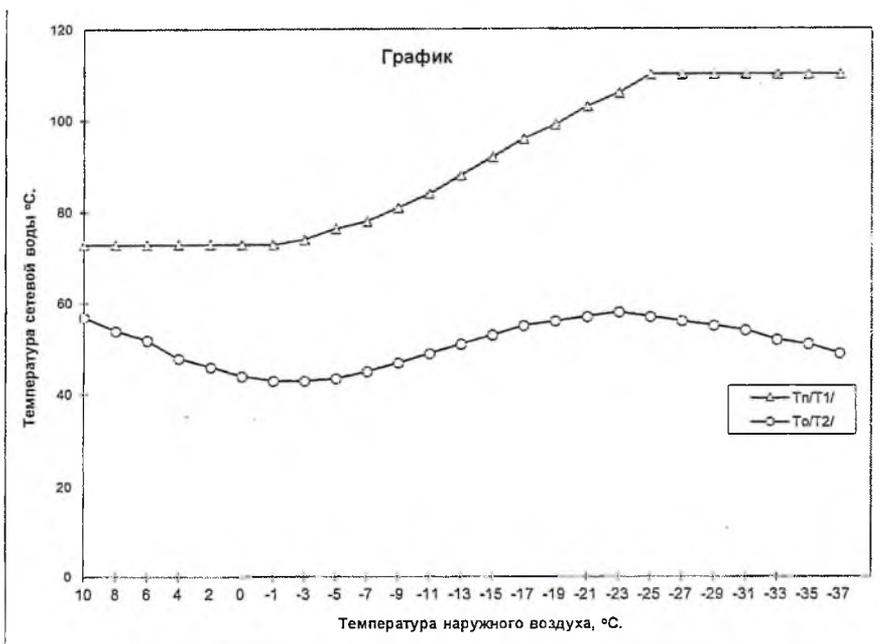

Добавки на ветер (°С)  
при V>5м/сек

Тн.в.	Тп/Т1/	То/Т2/	Тп/10/ V<10м/с	Тп/15/ V<15м/с
10	73	57		
8	73	54	-	-
6	73	52	-	-
4	73	48	-	-
2	73	46	-	-
0	73	44	3	5
-1	73	43	3	6
-3	74	43	3	6
-5	76,5	43,5	3	6
-7	78	45	3	6
-9	81	47	4	7
-11	84	49	4	7
-13	88	51	4	8
-15	92	53	4	8
-17	96	55	4	8
-19	99	56	5	9
-21	103	57	5	9
-23	106	58	5	9
-25	110	57	5	5
-27	110	56	5	5
-29	110	55	5	5
-31	110	54	-	-
-33	110	52	-	-
-35	110	51	-	-
-37	110	49	-	-

Условные обозначения:

- Тн.в. - Температура наружного воздуха, °С;
- Тп/Т1/- Температура прямой сетевой воды на город, °С;
- То/Т2/- Температура обратной сетевой воды с города, °С (Расчётная);
- Тп/10/- Поправка температуры прямой сетевой воды на ветер, при V ветра = 5 -10 м/сек;
- Тп/15/- Поправка температуры прямой сетевой воды на ветер, при V ветра = 10 -15 м/сек.

Начальник ООЭЭ АО "Алтай-Кокс"

Д.В. Медуница

СОГЛАСОВАНО

Технический директор ООО "ЖКУ"

К.Н. Качин

Красилов К.А.  
+7 (385 95) 5 28 50  
[krasilov\\_ka@nlmk.com](mailto:krasilov_ka@nlmk.com)


УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО "ЖКУ"

К.Н. Качин

"12" 08/2024г.

Температурный график  
на котельных ООО "ЖКУ"  
на отопительный сезон 2024-2025гг.

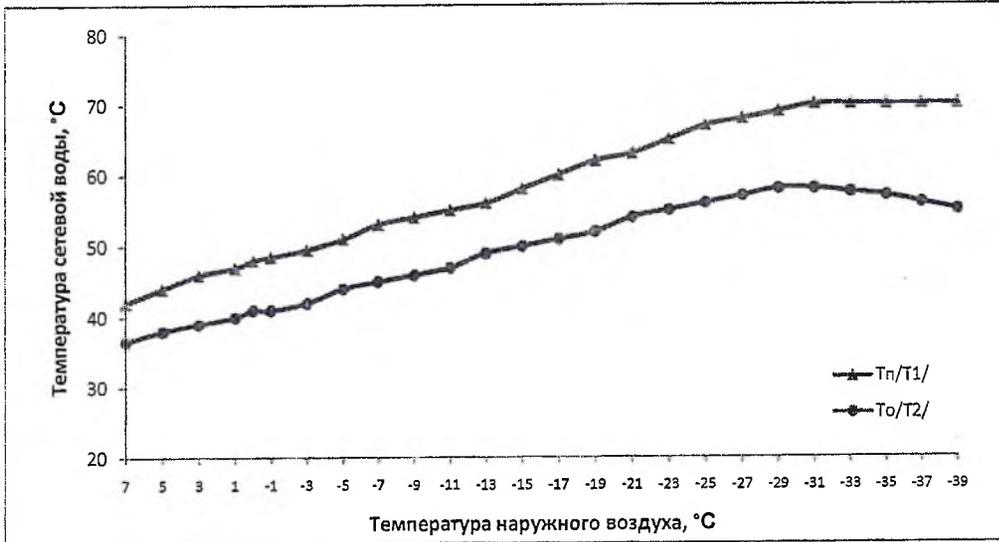

Тн.в.	Тп/Т1/	То/Т2/
7	42	36,5
5	44	38
3	46	39
1	47	40
0	48	41
-1	48,5	41
-3	49,5	42
-5	51	44
-7	53	45
-9	54	46
-11	55	47
-13	56	49
-15	58	50
-17	60	51
-19	62	52
-21	63	54
-23	65	55
-25	67	56
-27	68	57
-29	69	58
-31	70	58
-33	70	57,5
-35	70	57
-37	70	56
-39	70	55

Условные обозначения:

Тн.в. - температура наружного воздуха, °C

Тп/Т1/ - температура прямой сетевой воды, °C

То/Т2/ - температура обратной сетевой воды, °C

Начальник ТО

М.А. Мирасова

Начальник ЦТС

В.Ю. Рублёв


УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ООО "ЖКУ"

К.Н. Качин

"12" 08/2024г.

Температурный график  
для ТП "Протон"; "Элеватор"; "Рапс"  
на отопительный сезон 2024-2025гг.

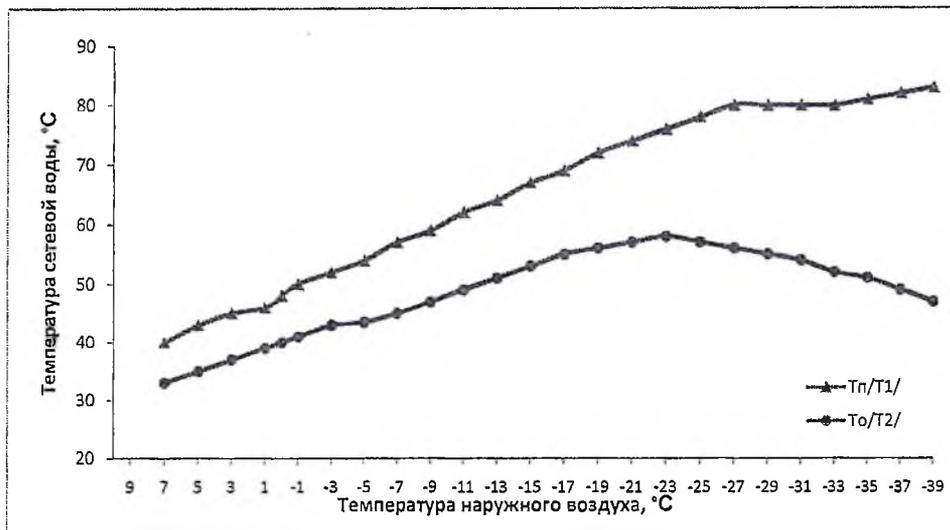

Tн.в.	Tп/T1/	To/T2/	Tп/10/
7	40	33	
5	43	35	
3	45	37	
1	46	39	
0	48	40	3
-1	50	41	3
-3	52	43	3
-5	54	43,5	3
-7	57	45	3
-9	59	47	4
-11	62	49	4
-13	64	51	4
-15	67	53	4
-17	69	55	5
-19	72	56	3
-21	74	57	1
-23	76	58	
-25	78	57	
-27	80	56	
-29	80	55	
-31	80	54	
-33	80	52	
-35	81	51	
-37	82	49	
-39	83	47	

Условные обозначения:

Tн.в. - температура наружного воздуха, °C

Tп/T1/ - температура прямой сетевой воды, °C

To/T2/ - температура обратной сетевой воды, °C

Tп/10/ - поправка температуры прямой сетевой воды на ветер, при V ветра=5-10м/сек

Начальник ТО

М.А. Мирасова

Начальник ЦТС

В.Ю. Рублёв



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Энергетического управления  
(главный энергетик) АО "Алтай-Кокс"

Е.Г. Голущенко

28 июля 2024г.

Температурный график ТП-71  
(отопительного сезона 2024-2025 г.г.)



Добавки на ветер (°C)  
при V>5м/сек

Тн.в.	Тп/Т1/	То/Т2/	Тп/10/	Тп/15/
10	36,5	32,5	V<10м/с	V<15м/с
8	37,5	34	-	-
6	40	35	-	-
4	43	37,5	-	-
2	46	39	3	5
0	50	42,5	3	6
-1	52	43,7	3	6
-3	54	44,5	3	6
-5	56,5	47,8	3	6
-7	58	49	4	7
-9	61	51	4	7
-11	64	53	4	8
-13	68	57	4	8
-15	72	61	4	8
-17	76	65	5	9
-19	79	68	5	6
-21	83	72	2	2
-23	85	74	-	-
-25	85	74	-	-
-27	85	74	-	-
-29	85	74	-	-
-31	85	74	-	-
-33	85	73	-	-
-35	85	72	-	-
-37	85	71	-	-

Условные обозначения:

- Тн.в. - Температура наружного воздуха, °C;
- Тп/Т1/- Температура прямой сетевой воды на коттеджи, °C;
- То/Т2/- Температура обратной сетевой воды с коттеджей, °C (Расчётная);
- Тп/10/- Поправка температуры прямой сетевой воды на ветер, при V ветра = 5-10 м/сек;
- Тп/15/- Поправка температуры прямой сетевой воды на ветер, при V ветра = 10-15 м/сек.

Начальник ООЭЭ АО "Алтай-Кокс"

Д.В. Медуница

СОГЛАСОВАНО

Технический директор ООО "ЖКУ"

К.Н. Качин

