




УТВЕРЖДАЮ
Начальник Энергетического управления
(главный энергетик) АО "Алтай-Кокс"

Е.Г. Голущенко

29 июля 2021г.

Температурный график.
(ТЭЦ- Город, отопительного сезона 2021-2022 г.г.)

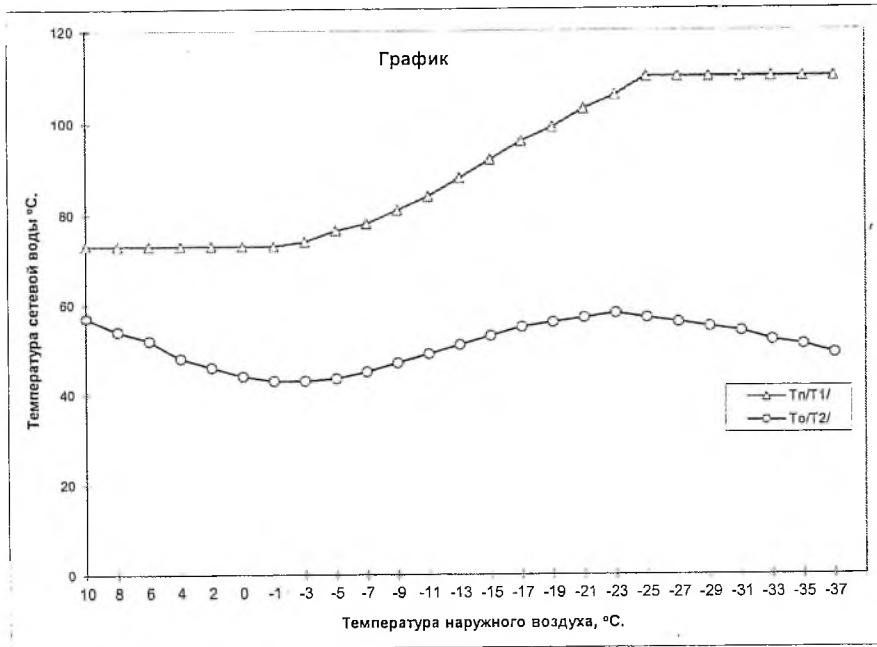

Добавки на ветер (°С)
при V>5м/сек

Тн.в.	Тп/Т1/	То/Т2/	Тп/10/	Тп/15/
10	73	57	V<10м/с	V<15м/с
8	73	54	-	-
6	73	52	-	-
4	73	48	-	-
2	73	46	-	-
0	73	44	3	5
-1	73	43	3	6
-3	74	43	3	6
-5	76,5	43,5	3	6
-7	78	45	3	6
-9	81	47	4	7
-11	84	49	4	7
-13	88	51	4	8
-15	92	53	4	8
-17	96	55	4	8
-19	99	56	5	9
-21	103	57	5	9
-23	106	58	5	9
-25	110	57	5	5
-27	110	56	5	5
-29	110	55	5	5
-31	110	54	-	-
-33	110	52	-	-
-35	110	51	-	-
-37	110	49	-	-

Условные обозначения:

- Тн.в. - Температура наружного воздуха, °С;
- Тп/Т1/- Температура прямой сетевой воды на город, °С;
- То/Т2/- Температура обратной сетевой воды с города, °С (Расчётная);
- Тп/10/- Поправка температуры прямой сетевой воды на ветер, при V ветра = 5 -10 м/сек;
- Тп/15/- Поправка температуры прямой сетевой воды на ветер, при V ветра = 10 -15 м/сек.

Начальник ООЭЭ АО "Алтай-Кокс"

Д.В. Медуница

СОГЛАСОВАНО

Технический директор ООО "ЖКУ"

К.Н. Качин

Красилов К.А.
+7 (385 95) 5 28 50
krasilov_ka@nrmk.com