



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Энергетического управления
(главный энергетик) АО "Алтай-Кокс"

Е.Г. Голущенко

29 июля 2022 г.

ПРОТОКОЛ

29 июля 2022 г.

№ 12

г. Заринск

Технического совещания по вопросу гидравлического и теплового режима работы тепловой сети ТЭЦ - город.

В работе принимали участие: начальник ООЭЭ АО «Алтай-Кокс» Д.В. Медуница, технический директор ООО «ЖКУ» К.Н. Качин.

Рассмотрен вопрос гидравлического и теплового режима работы тепловой сети ТЭЦ-город на отопительный сезон 2022 -2023гг.

Приняты решения:

Принять предложения по гидравлическому и тепловому режиму работы тепловой сети ТЭЦ-город на отопительный сезон 2022 – 2023г.г., а именно:

1. Режим отпуска тепла с бойлеров ТЭЦ - качественный по графику 130-70 °С с точкой излома графика в тёплый период при 73°С и со срезкой температуры подачи на 110°С при низких температурах наружного воздуха (Без учета температуры обратной сетевой воды 1^{го} контура с ТП-71).
2. Отопительный период работы теплосети по приборам ТЭЦ:
 - Давление в прямой магистрали - $10,0 \pm 0,5$ кгс/см²
 - Давление в обратной магистрали на ТЭЦ - 2,5 кгс/см²
 - Расход теплоносителя не более - 2500 т/ч.
 - Давление на всасе насосов ПНС-1 - 0,7-0,9 кгс/см²
3. Межотопительный период работы теплосети по приборам ТЭЦ:
 - Давление в прямой магистрали - $6,5 \pm 0,3$ кгс/см²
 - Давление в обратной магистрали на ТЭЦ - 2,5 кгс/см²
 - Расход теплоносителя не более - 700 т/ч.
 - Температура в прямой магистрали - 73 + 5 °С
4. Изменение гидравлического режима, в том числе и на переходный период отопительного сезона (после запуска и на период перед остановкой отопления) по согласованию сторон - телефонограммами.
5. Остановка, гидравлические и тепловые испытания магистрали, переключение трубопроводов для ремонта осуществляется по согласованию сторон - телефонограммами.

Приложение: Температурный график на 202-2023 г.г.

Начальник ООЭЭ АО "Алтай-Кокс"

Д.В. Медуница

СОГЛАСОВАНО

Технический директор ООО «ЖКУ»

К.Н. Качин




УТВЕРЖДАЮ

Начальник Энергетического управления
(главный энергетик) АО "Алтай-Кокс"

Е.Г. Голущенко

2022г.

Температурный график.
(ТЭЦ- Город, отопительного сезона 2022-2023 г.г.)

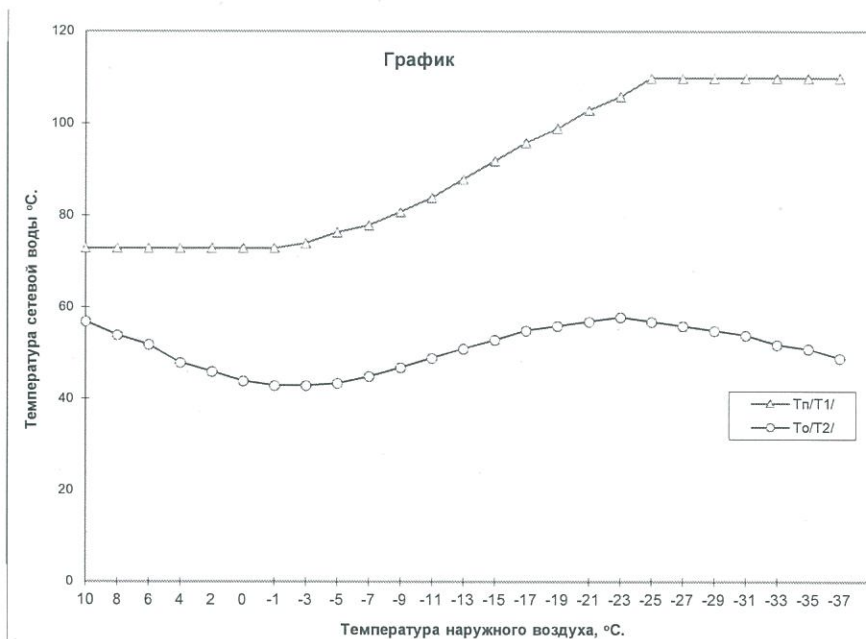

Добавки на ветер (°C)
при V>5м/сек

Тн.в.	Тп/Т1/	То/Т2/	Тп/10/	Тп/15/
10	73	57	V<10м/с	V<15м/с
8	73	54	-	-
6	73	52	-	-
4	73	48	-	-
2	73	46	-	-
0	73	44	3	5
-1	73	43	3	6
-3	74	43	3	6
-5	76,5	43,5	3	6
-7	78	45	3	6
-9	81	47	4	7
-11	84	49	4	7
-13	88	51	4	8
-15	92	53	4	8
-17	96	55	4	8
-19	99	56	5	9